


安徽合大环境检测有限公司

正本

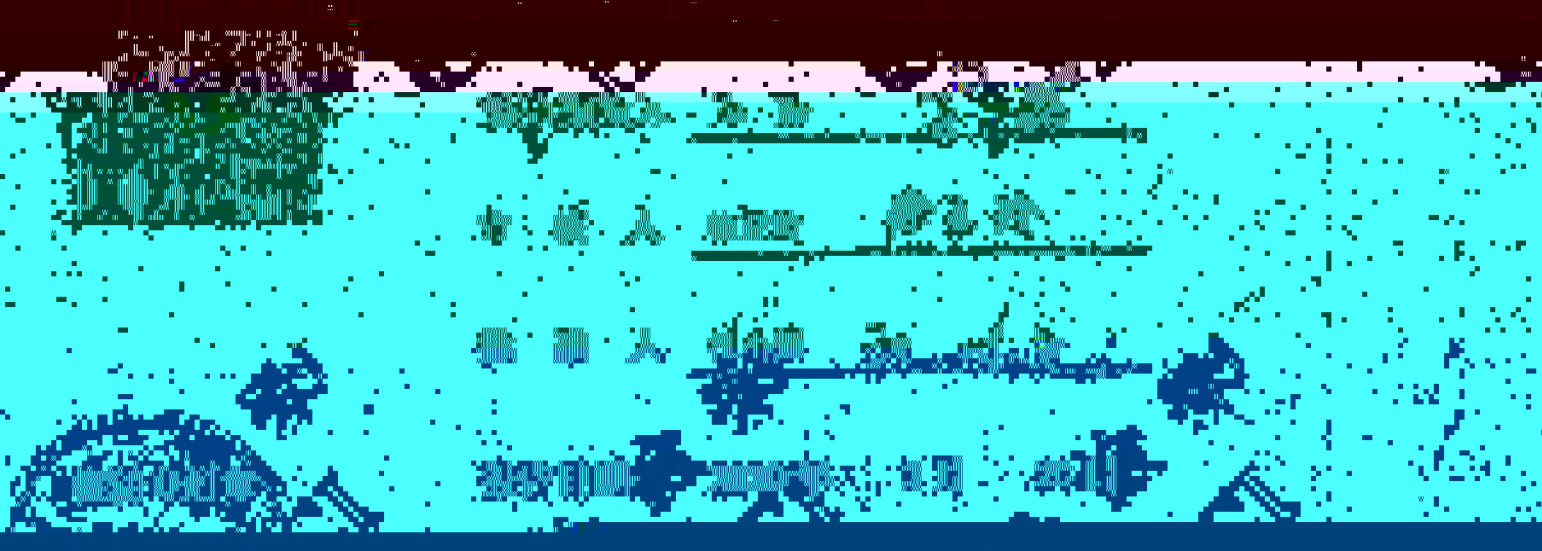

一、水质检测

采样日期: 2020年3月2日

采样人员: 洪小磊、岳志

表 1-1 检测点位

检测项目	检测标准	检测结果	单位
氨氮	GB 18918-2002 一级标准	0.03	mg/L
总磷	GB 18918-2002 一级标准	0.02	mg/L
总氮	GB 18918-2002 一级标准	0.4	mg/L

注: 氨氮、总磷、总氮检测依据《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(GB 8171-2013)。

检测项目	检测标准	检测结果	单位
溶解氧	GB 18918-2002 一级标准	8.21	mg/L
化学需氧量	GB 18918-2002 一级标准	10.52	mg/L
五日生化需氧量	GB 18918-2002 一级标准	0.19	mg/L
高锰酸盐指数	GB 18918-2002 一级标准	0.27	mg/L

检测项目	检测标准	检测结果	单位
总有机碳	GB 18918-2002 一级标准	0.33	mg/L
总有机氮	GB 18918-2002 一级标准	0.031	mg/L
总有机氯	GB 18918-2002 一级标准	0.02	mg/L
总有机氟	GB 18918-2002 一级标准	0.02	mg/L
总有机磷	GB 18918-2002 一级标准	0.02	mg/L
总有机硫	GB 18918-2002 一级标准	0.02	mg/L

注: 溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数检测依据《水质溶解氧的测定电化学探头法》(GB 11914-2018)。

